

กระบวนการรองรับ COVID-19 ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิบุคลากรของคณะฯ

1. ตรวจวัดไข้ผู้ที่เข้ามาในอาคาร หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิสูงถึง 37.0 องศาเซลเซียส ขอให้นั่งพักในพื้นที่ที่เตรียมให้ แล้วตรวจซ้ำอีกครั้ง
2. หากยังคงมีอุณหภูมิร่างกายที่ 37.0 องศาเซลเซียส ขออนุญาตสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทาง การใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอให้งดการเข้าออกอาคาร และพักเฝ้าดูอาการอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วันหรือหากมีอาการทางเดินหายใจ ให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล
3. ขออนุญาตรอกประวัตินักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ ในกรณีอุณหภูมิร่างกายสูงถึง 37.0 องศาเซลเซียส และไม่ลดลง เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล เพื่อติดตามเฝ้าระวังในวันต่อไป
4. การตรวจวัดไข้ หากเป็นปกติ ให้ติดสติ๊กเกอร์เพื่อสะดวกต่อการเข้าออกครั้งต่อไปภายใน 1 วัน



รายงานโดย... หน่วยอาคารและภูมิทัศน์

สรุปยอดรายวัน ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37°C

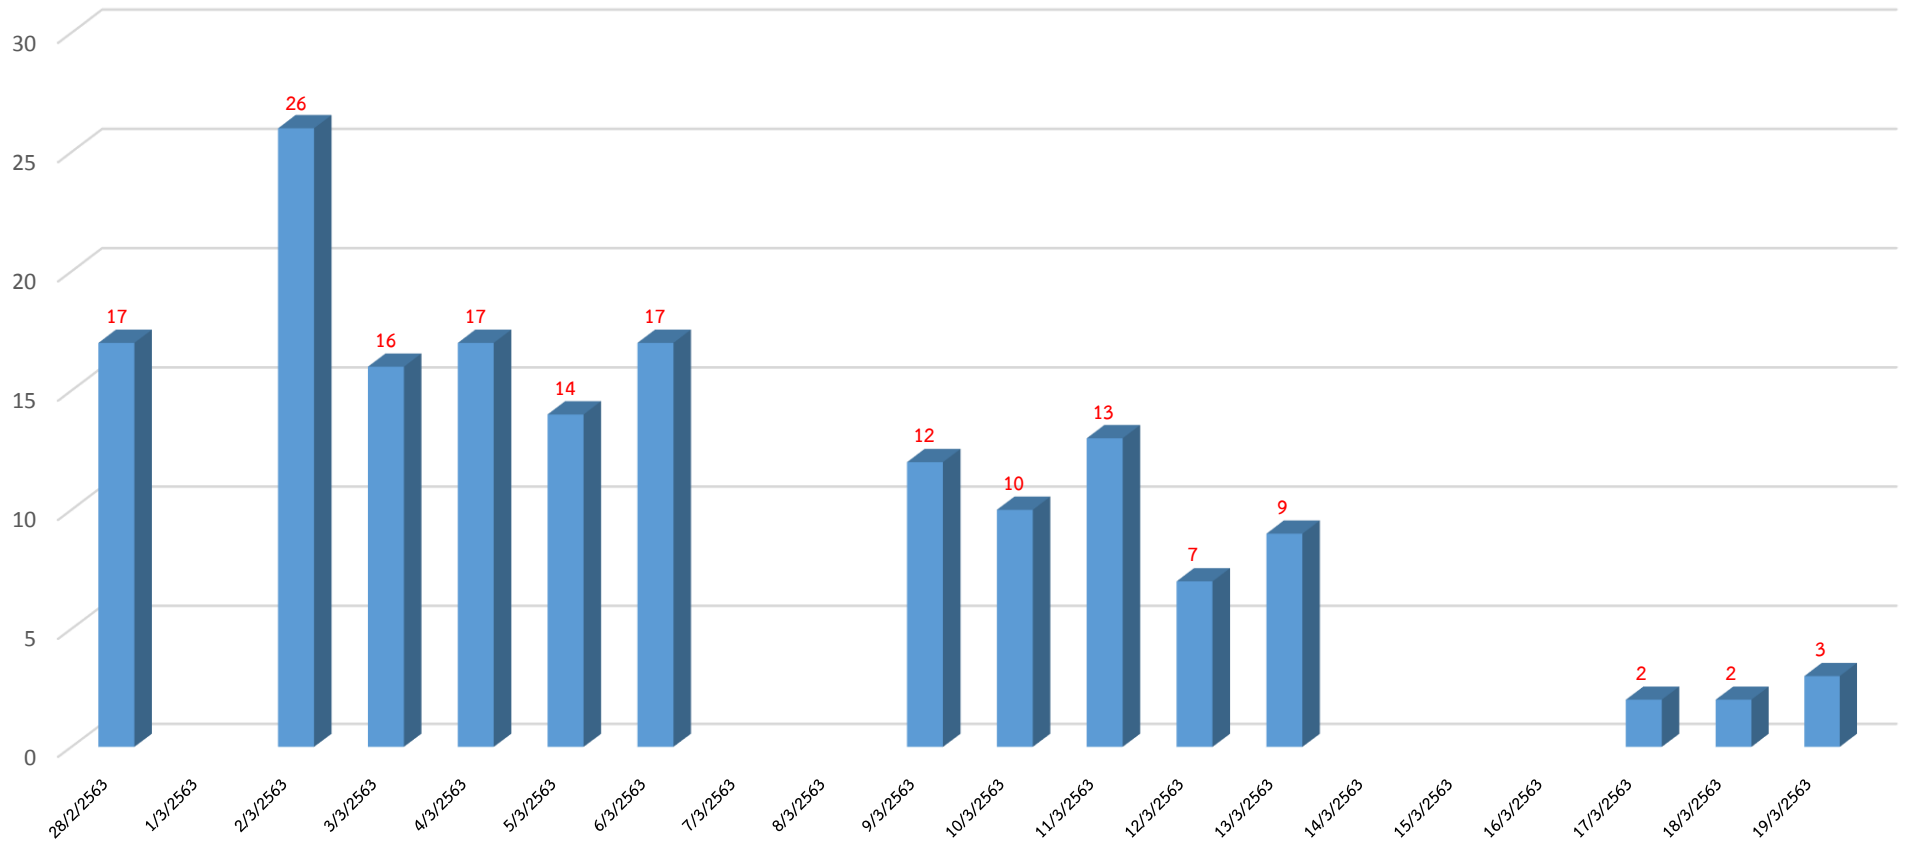

รายงานโดย... หน่วยอาคารและภูมิทัศน์